model EU-7603

Douche oculaire d'urgence portable à air comprimé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONSTRUCTION

Le réservoir en acier inoxydable constitue une unité portable solide et résistante à la corrosion et à la casse.

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Des couvercles anti-poussière en plastique polyéthylène vert qui se libèrent sous l'effet de la pression de l'eau protègent l'appareil des débris jusqu'à la dernière seconde avant son utilisation, ce qui optimise encore son fonctionnement.

VALVES

La valve est équipée d'une boule et d'une tige en acier inoxydable pour une protection supplémentaire contre la corrosion et la casse. L'écoulement complet et continu se fait par simple pression d'un drapeau en acier inoxydable.

SÉCURITÉ

La jauge de pression d'air, la valve de décharge et la valve de remplissage d'air de type pneu réduisent les risques d'accident et constituent un équipement d'urgence plus sûr.

CONTRÔLES DE DÉBIT

Les têtes anti-reflux Soft-Flo en plastique ABS vert distribuent de l'eau à un débit de 0,9 L lorsque la pression est comprise entre 2,1 et 5,1 bars.

CONFORMITÉ ANSI

37,9 litres d'eau utilisable pour un rinçage de 15 minutes.

OPTIONS

- Spray corporel d'urgence : Modèle 8901B, spray corporel mural avec tuyau de 243,8 cm à pression nominale, y compris support de montage mural.
- Chariot de transport : Modèle 9008 conçu pour transporter tous les laveurs d'yeux portables en acier inoxydable.
- Additif pour eau : Modèle 9082, agent de conservation bactériostatique à utiliser dans les stations de lavage oculaire portables. Une bouteille de 236 ml permet de conserver 5 à 20 gallons (18,9 à 75,7 L) d'eau potable pendant quatre mois. Quatre bouteilles par carton.

Pour plus d'informations, visitez www.haws.ch ou appelez le + 41 (0) 34420 60 00.

SPÉCIFICATIONS

La douche oculaire d'urgence portative pressurisée modèle 7603 doit inclure un récipient en acier inoxydable de 56,8 litres équipé d'un manomètre et d'une soupape de décharge de sécurité, des têtes de douche oculaire en plastique ABS soft-flo avec commandes de débit intégrées et des couvercles anti-poussière, une valve de douche oculaire IPS de 1/2 po en laiton chromé avec bille et tige de valve en acier inoxydable, avec une grande poignée de poussée d'activation jaune, des poignées intégrées en acier inoxydable. L'unité doit également inclure des instructions de fonctionnement sur l'étiquette. Additif du modèle 9082 non inclus – à commander séparément.

APPLICATIONS

Lorsque les yeux d'une personne sont exposés à des matières nocives ou corrosives et qu'un approvisionnement continu en eau n'est pas disponible pour les installations appropriées pour un rinçage rapide des yeux. Bien que le modèle 7603 puisse être installé dans une grande variété d'emplacements, il est idéal pour les zones éloignées et à faible trafic où des mesures de protection et mobiles sont encore nécessaires. Les douches oculaires d'urgence doivent être situées dans des endroits dégagés et accessibles, qui ne nécessitent pas plus de 10 secondes pour que la personne blessée puisse les atteindre. Le modèle répond à la norme ANSI Z358.1 pour les équipements de douche de sécurité et de douche oculaire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Les améliorations continues du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez www.haws.ch pour obtenir les dernières informations et mises à jour sur le produit.

THIS DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT AT TIME OF PUBLICATION. CONTINUED PRODUCT IMPROVEMENTS MAKE SPECIFICATIONS AND MEASUREMENTS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NOTES:

1. TO COMPLY WITH ANSI/ISEA Z358.1-2014 FOR EMERGENCY EYEWASH OR EYEWASH: EYEWASH OR EYE/FACE WASH SHALL BE POSITIONED SUCH THAT FLUSHING FLUID PATTERN IS NOT LESS THAN 33" (838mm) AND NO GREATER THAN 53" (1346 mm) FROM SURFACE ON WHICH USER STANDS; AND 6.0" (153mm) MINIMUM FROM WALL OR NEAREST OBSTRUCTION.
2. DIMENSIONS MAY VARY BY ±1/2" [12.7mm].
3. EYEWASH HEAD ASSEMBLY MUST BE PARALLEL TO WALL OR OBSTRUCTION TO MEET CRITERIA STATED IN ACCORDANCE TO NOTE 1.
4. USE DOW CORNING 832 SEALANT ON DIP TUBE THREADS; HAND TIGHTEN.
5. TIGHTEN CLAMP BOLTS TO 10 FT. LB. OF TORQUE.
6. FILL WITH 10 GALLONS OF CLEAN POTABLE WATER (NOTE FILL LINE ON MAIN LABEL.)
7. PRESSURIZE TO 75 PSI. REFILL IF PRESSURE IS LESS THAN 70 PSI.
8. WHEN INSTALLING THIS UNIT, LOCAL , STATE, OR FEDERAL CODES SHOULD BE ADHERED TO FOR INSTALLATION DIMENSIONS (LOCATIONS), WASTE AND SUPPLY REQUIREMENTS, ETC.
9. 7603T/7603T240 MUST BE FILLED WITH WATER BEFORE CONNECTING BLANKET TO POWER SOURCE.

(NOTES CONTINUED ON PAGE 2 OF 2)

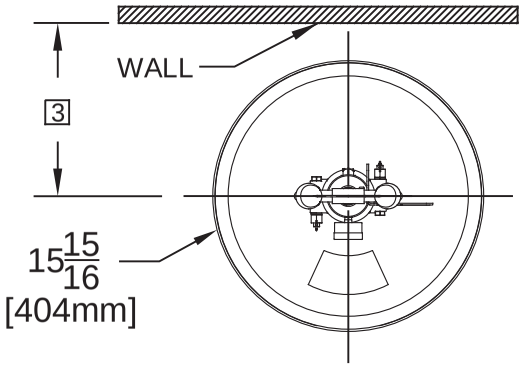

DETAILS FOR MODELS 7603

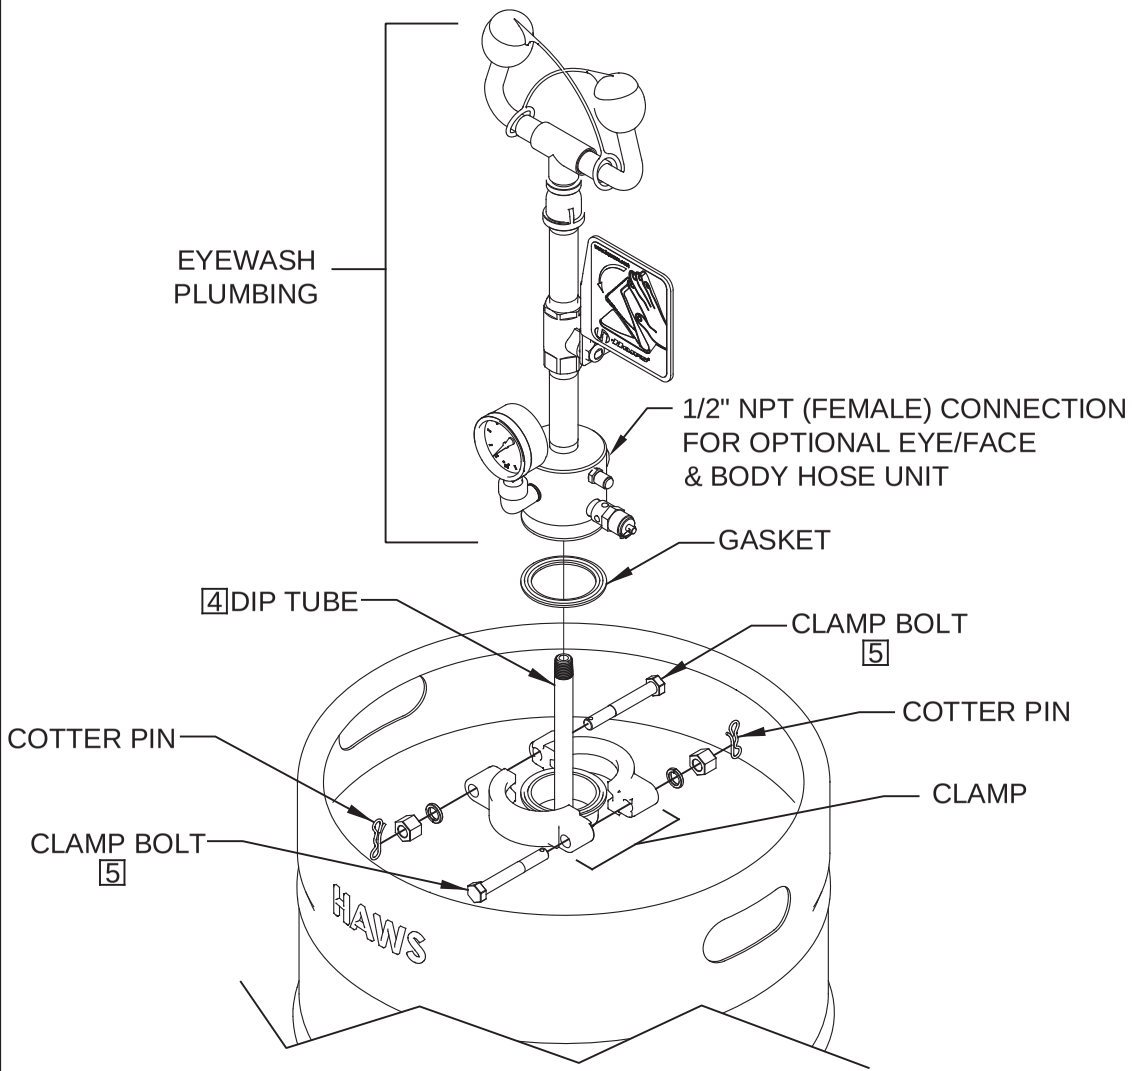

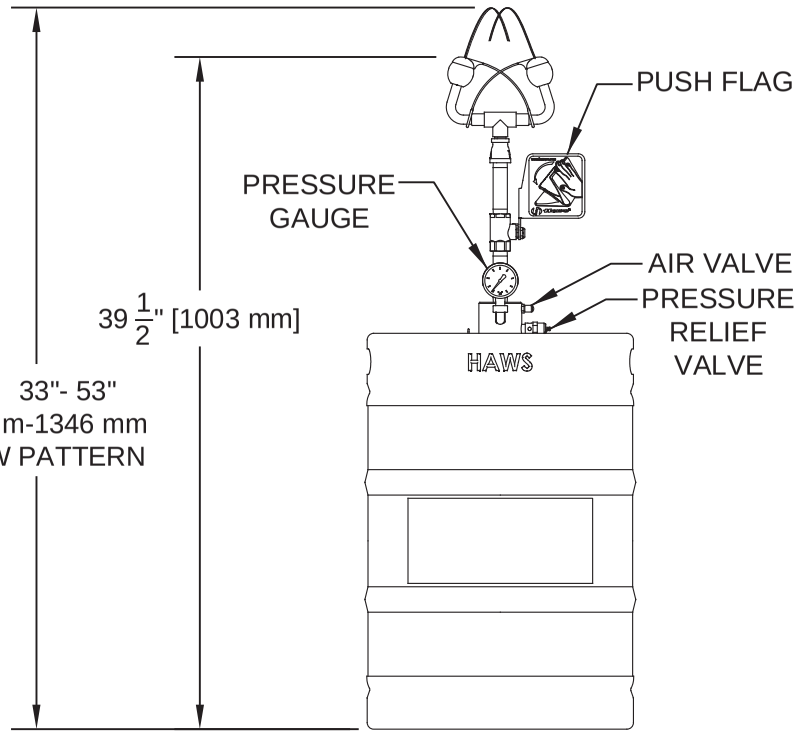

Haws®
1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
(775) 359-4712 FAX (775) 359-7424
E-MAIL: HAWS@HAWSCO.COM
WEBSITE: WWW.HAWSCO.COM

ECN NO. 5074	REVISED PER ECN: 5438	BY: FV	MODEL(S) 7603/7603T/7603T240		PART NUMBER 0510000480.D
DRAWN: JL	DATE: 05/12/16	CHK'D.: DP			REVISION 4
APPROVED: IR	DATE: 12/09/19		SCALE: N/A	DRAWING TYPE: INSTALLATION	SIZE: A / SHEET 1 OF 2

©2019 Haws Corporation - All Rights Reserved. HAWS® and other trademarks used in these materials are the exclusive property of Haws Corporation.

THIS DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT AT TIME OF PUBLICATION. CONTINUED PRODUCT IMPROVEMENTS MAKE SPECIFICATIONS AND MEASUREMENTS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

NOTES: (CONTINUED FROM PAGE 1 OF 2)

(FOR MODEL 7603T240):

10. CORD SET SHALL BE LISTED TO UL 817 AND CSA-C22.2 NO. 21 AND PROVIDED WITH 3 WIRE GROUNDING TYPE ATTACHMENT PLUG RATED 240 V, MIN. 15 A.
11. THE FLEXIBLE CORD TYPE SHALL BE TYPE S, SE, SJ, SJE, SJO, SJOO, SJT, SJTO, SJTOO, SO, SOO, ST, STO, OR STOO AND HAVE A TYPE LETTER SUFFIX OF "W," "W-A" OR "OUTDOOR."
12. THE CORD SET SHALL BE MIN. 6 FT IN LENGTH AND MIN 18 AWG SIZE FOR FLEXIBLE POWER SUPPLY CORD.
13. LISTED STRAIN RELIEF BUSHING SUITABLE FOR CORD SET SIZE AND OUTDOOR USE SHALL BE USED.
14. ALL MODELS MUST HAVE A GROUND FAULT PROTECTION DEVICE (30mA GFCI) FOR HEAT TRACE. ELECTRICAL CURRENTS MAY BE INSUFFICIENT TO TRIP A CONVENTIONAL CIRCUIT BREAKER. ALL INSTALLATIONS MUST BE INSTALLED IN COMPLIANCE WITH LOCAL, STATE, AND/OR FEDERAL CODES.
15. ALL POWER CONNECTIONS MUST BE MADE ACCORDING TO NEC/ CEC CODE USING FLEXIBLE CONDUIT OR CABLE RATED FOR NEMA/TYPE 4 – NO RIGID CONNECTION PERMITTED. MODEL 7603T240 REQUIRES MINIMUM NEMA/TYPE 4 COMPLIANT EQUIPMENT.
16. THE FIELD INSTALLED POWER SUPPLY CORD SET NEEDS TO BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL.

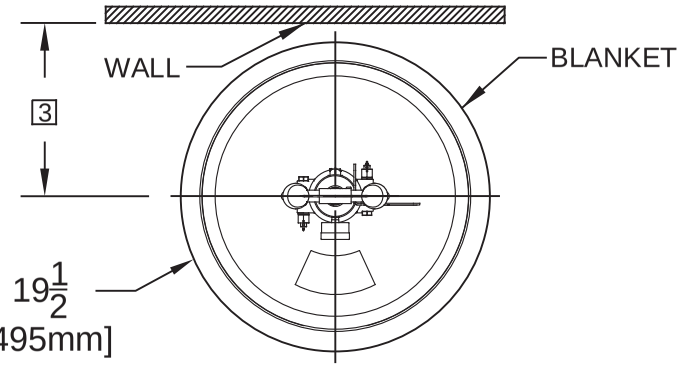

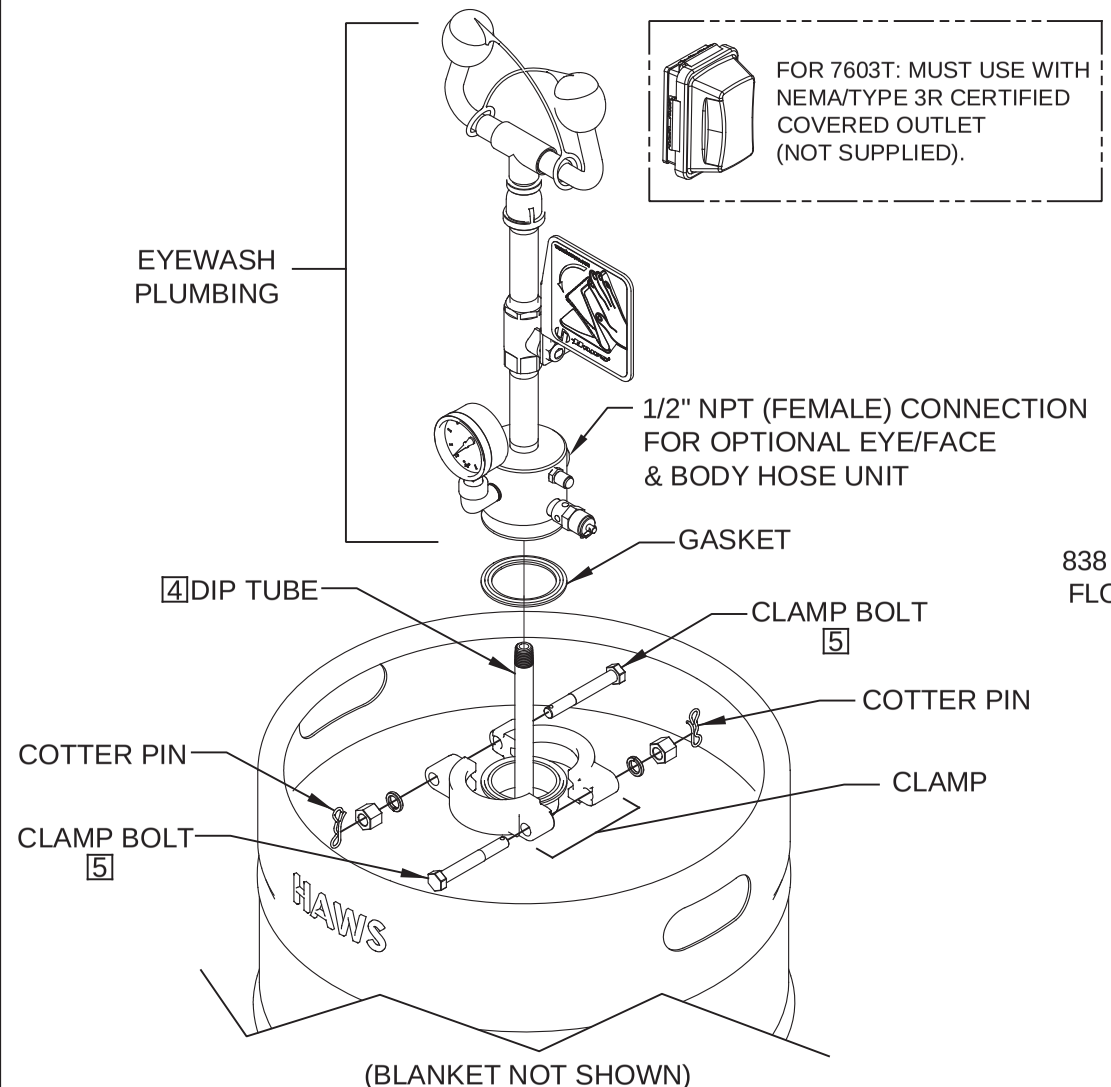

DETAILS FOR MODELS 7603T/7603T240 WITH HEATED BLANKET

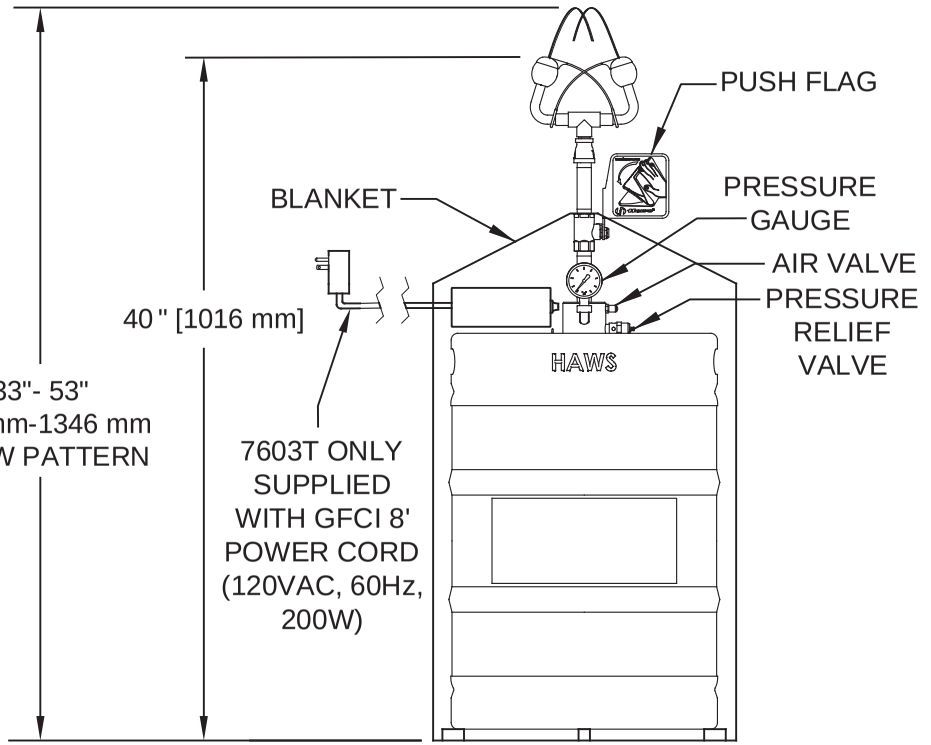

Haws®
1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
(775) 359-4712 FAX (775) 359-7424
E-MAIL: HAWS@HAWSCO.COM
WEBSITE: WWW.HAWSCO.COM

ECN NO.	REVISED PER ECN:	BY:	MODEL(S)	PART NUMBER
5074	5438	FV	7603/7603T/7603T240	0510000480.D
DRAWN: MJ	DATE: 10/12/17	CHK'D.: DP		REVISION 4
APPROVED: IR	DATE: 12/09/19		SCALE: N/A DRAWING TYPE: INSTALLATION SIZE: A	SHEET 2 OF 2

©2019 Haws Corporation - All Rights Reserved. HAWS® and other trademarks used in these materials are the exclusive property of Haws Corporation.